

雪芙蘭 親貝比嬰幼兒滋養霜


人體皮膚刺激性貼布試驗

試驗報告書

委託單位： 盛香堂股份有限公司
檢驗單位： SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
報告號碼： UB/2014/91060

- 備註：**
1. 報告分開使用無效。
 2. 測試結果低於方法偵測極限之測定值以“N.D.”表示之。
 3. 對本報告內容、格式及外觀之任何未經授權的變更、偽造及竄改行為皆屬違法，違法者將會被依法追訴。
 4. 本報告的測試結果僅對測試的樣品負責。


Skin Irritation Patch Test CHARM BABY Baby Cream

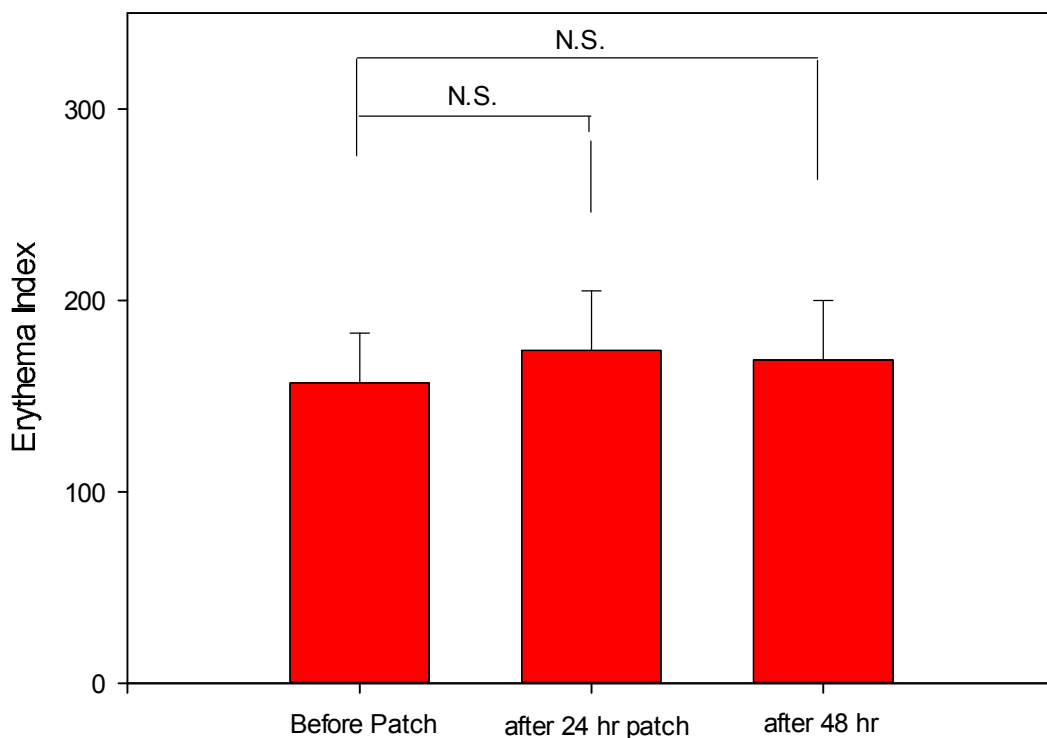

(圖示數據為平均值 ± 標準偏差值)。

	紅斑值平均值	標準差	t-檢定植	P 值	明顯差異性
貼布前	157	26	Baseline	Baseline	Baseline
第 24 小時貼布後	174	31	1.8832	0.0673	N.S.
第 48 小時後	169	31	1.3203	0.1946	N.S.


2. 專家臨床觀察皮膚紅斑水腫等刺激反應




貼布前



貼布覆蓋



24小時貼布後



第48小時後