

雪芙蘭 親貝比嬰幼兒舒緩護膚膏


人體皮膚刺激性貼布試驗

試驗報告書

委託單位： 盛香堂股份有限公司
檢驗單位： SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
報告號碼： UB/2014/91062
報告日期： 2014 年 12 月 04 日

- 備註：**
1. 報告分開使用無效。
 2. 測試結果低於方法偵測極限之測定值以 "N.D." 表示之。
 3. 對本報告內容、格式及外觀之任何未經授權的變更、偽造及竄改行為皆屬違法，違法者將會被依法追訴。
 4. 本報告的測試結果僅對測試的樣品負責。


Skin Irritation Patch Test CHARM BABY Baby Soothing Cream

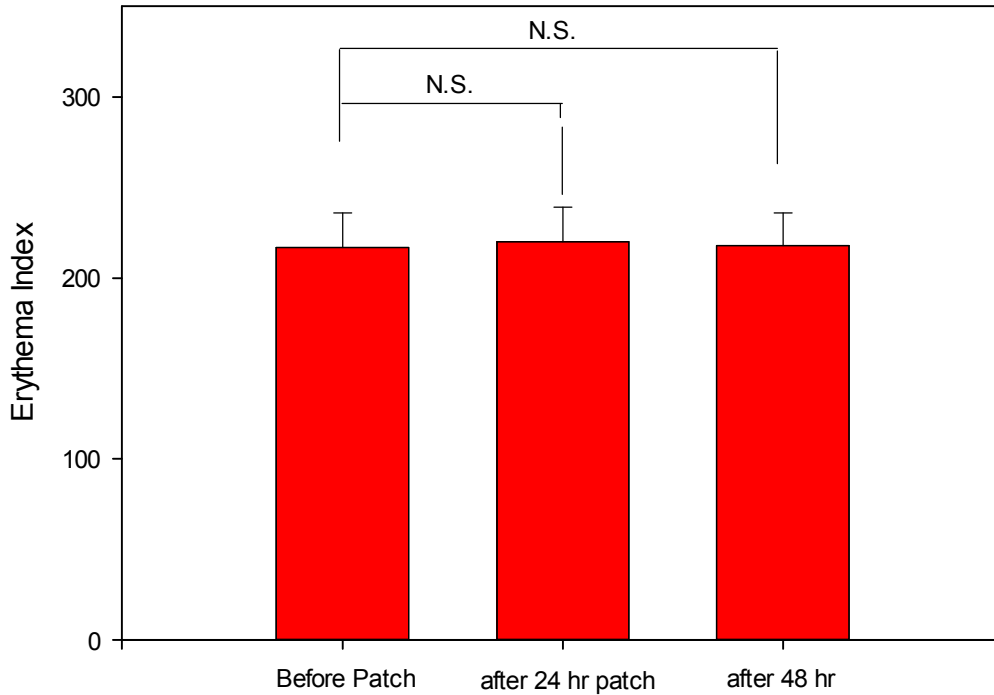

(圖示數據為平均值 ± 標準偏差值).

	紅斑值平均值	標準差	t-檢定植	P 值	明顯差異性.
貼布前	217	19	Baseline	Baseline	Baseline
第 24 小時貼布後	220	19	0.5453	0.5887	N.S.
第 48 小時後	218	18	0.2265	0.8220	N.S.


2. 專家臨床觀察皮膚紅斑水腫等刺激反應




貼布前



貼布覆蓋



24小時貼布後



第48小時後

貼膚後皮膚反應

皮膚反應症狀